

Марка, модель	Размеры ВхШ, мм	Отст. над. отбортовки	Марка, модель	Размеры ВхШ, мм	Отст. над. отбортовки
1	----	----	8	715x615	+0,300
2	----	----	9	140x250	+2,200
3	1810x500	+0,900	10	870x600	+0,900
4	1510x500	+0,900	11	1500x300	+0,570
5	2010x500	+0,900	12	1910x500	+0,900
6	----	----	13	715x615	+2,100
7	----	----			

Марка лаз	Эскиз сечения	Марка лаз	Эскиз сечения
ПР1 7 шм		ПР1 7 шм	
ПР2 7 шм		ПР2 1 шм	
ПР3 1 шм		ПР3 1 шм	
ПР4 6 шм		ПР4 7 шм	
ПР5 3 шм		ПР5 4 шм	
ПР6 1 шм		ПР6 1 шм	
ПР7 1 шм		ПР7 1 шм	
ПР8 1 шм		ПР8 1 шм	
ПР9 1 шм		ПР9 1 шм	
ПР10 1 шм		ПР10 1 шм	
		ПР21 1 шм	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг, кг	Приме- чание
		Сборные элементы			
		Железобетонные элементы			
1	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 5ГБ 21-27-п	14	285	
2	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 5ГБ 25-27-п	14	338	
3	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 5ГБ 27-37-п	4	375	
4	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 3ГБ 13-37-п	24	85	
5	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 3ГБ 16-37-п	12	103	
6	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 2ГБ 16-2-п	7	65	
7	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 2ГБ 25-8-п	4	163	
8	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 2ГБ 13-1-п	8	25	
9	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 3ГБ 10-1	1	20	
12	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 3ГБ 18-37-п	1	120	
13	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 3ГБ 36-20-п	1	500	
14	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 3ГБ 25-37	1	160	
		Стальные элементы			
10		Уголок 100х100, 8588-32, 1=1200	9	12,95	
11		Уголок 25х25, 100х100, 8588-32, 1=1500	4	16,19	

[illegible]

012-17-AC

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.а. Самара
12 кварта. 4 микрорайон Многоквартирный жилой дом №8

Конструктивные решения	Стоимость	Пуст	Пуст
------------------------	-----------	------	------







Секция 8/01	Р	1	
-------------	---	---	--

Корпоративный план продаж	LIMIT CASH
---------------------------	------------

Классификация по типу перевозимого груза	УПТФ - 1240
--	-------------

Спецификация на лист

Поз.	Обозначение	Наименование	Код	Масса кг, кг	Приме- чение
Сборные элементы					
Железобетонная перемычка					
1	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 216-27-Н	112	285	
2	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 316-25-Н	144	338	
3	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 316-27-Н	48	375	
4	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 316-13-Н	200	85	
5	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 316-16-Н	96	103	
6	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 216-16-Н	56	65	
7	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 316-25-В	32	163	
8	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 216-13-Н	88	25	
9	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 216-10-Н	8	20	
12	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 316-18-Н	8	120	
13	Серия 1.038.1-1	Перемычка железобетонная 316-25-Н	1	160	
Стальные элементы					
11		Уголок 100х100 ГОСТ 8269-37	L=1200	80	12,95
		245 ГОСТ 7777-78			
		100х100 ГОСТ 8269-37			
10		Уголок 245 ГОСТ 7777-78	L=1500	40	16,19

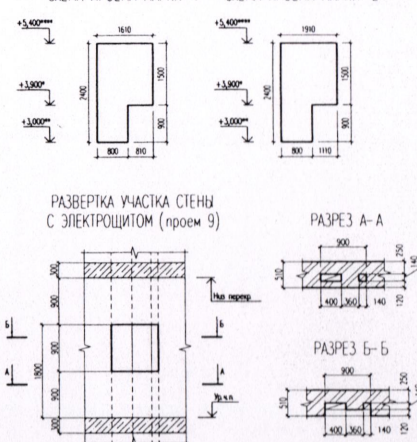

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ 2-ГО ЭТАЖА

Марка позавода	Размеры ВВТ, мм	Оцен. износ отбойными	Марка позавода	Размеры ВВТ, мм	Оцен. износ отбойными
1	16x40x400	+3,000**	8	77x67x5	+3,300**
2	1910x2400	+3,000**	9	87x6x60	+3,900**
3	1810x450	+3,900**	10	100x40x300	+3,570**
4	1510x550	+3,900**	11	77x67x5	+3,300**
5	2010x500	+3,900**	12	910x500	+3,900**
6	20x60	+3,900**			
7	20x60	+3,900**			

СХЕМА ПРОЕМА МАРКИ "13" (ниша для коллекторов отопления)


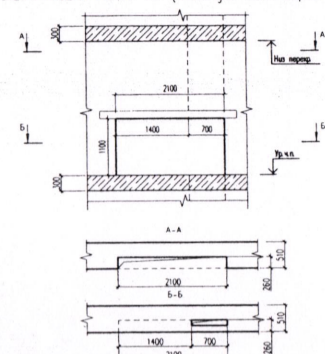


СХЕМА ПРОЕМА МАРКИ "10" (ниша для пожарных шкафов)

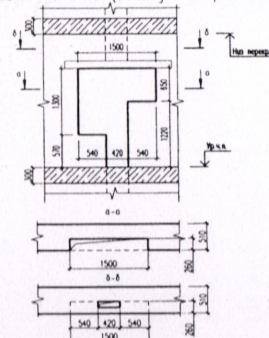

PA3PE3 A-A

РАЗРЕЗ Б-В

Ведомость перемещений









Модель №	Зад. сечение	Модель №	Зад. сечение
ПР1 7 шт.		ПР9 1 шт.	
ПР2 7 шт.		ПР10 1 шт.	
ПР3 1 шт.		ПР11 7 шт.	
ПР4 6 шт.		ПР12 1 шт.	
ПР5 3 шт.		ПР13 8 шт.	
ПР6 1 шт.		ПР14 5 шт.	
ПР7 1 шт.		ПР15 1 шт.	
ПР8 1 шт.		ПР16 1 шт.	
ПР17 2 шт.		ПР19 1 шт.	
ПР18 1 шт.		ПР20 1 шт.	

Figure 1 consists of two subplots, (a) and (b), comparing measured and calculated electron beam profiles. Subplot (a) is for NP21 and subplot (b) is for NP22. Both plots show current density (A/cm²) on the y-axis versus distance from the cathode (cm) on the x-axis. The measured data points are represented by circles, and the calculated data points are represented by squares. The calculated profiles show a peak around 4 cm, while the measured profiles show a peak around 6 cm. The schematic diagram shows the electron beam path from the cathode to the anode, with a distance of 10 cm indicated.

[illegible]

012-17-AC

Жилой район «Волжская» в Кузнецком районе г.а. Самара
12 квартал, 4 микрорайон. Многоквартирный жилой дом №6

Изм.	Кол. в	Лист	И. ф. о.	Подп.	Дата	Конструктивные решения Секция 8/01	Специе	Лист	Лист
ИП			Романчиков		09.18		Р	2	
Н. Контроль			Лиснев		09.18	Кладовые план 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 этажей	ЦИТ СГАСУ		
Проверка			Лиснев		09.18				
					06.18				

UNTP CRACY

Кладочный план 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 этажей


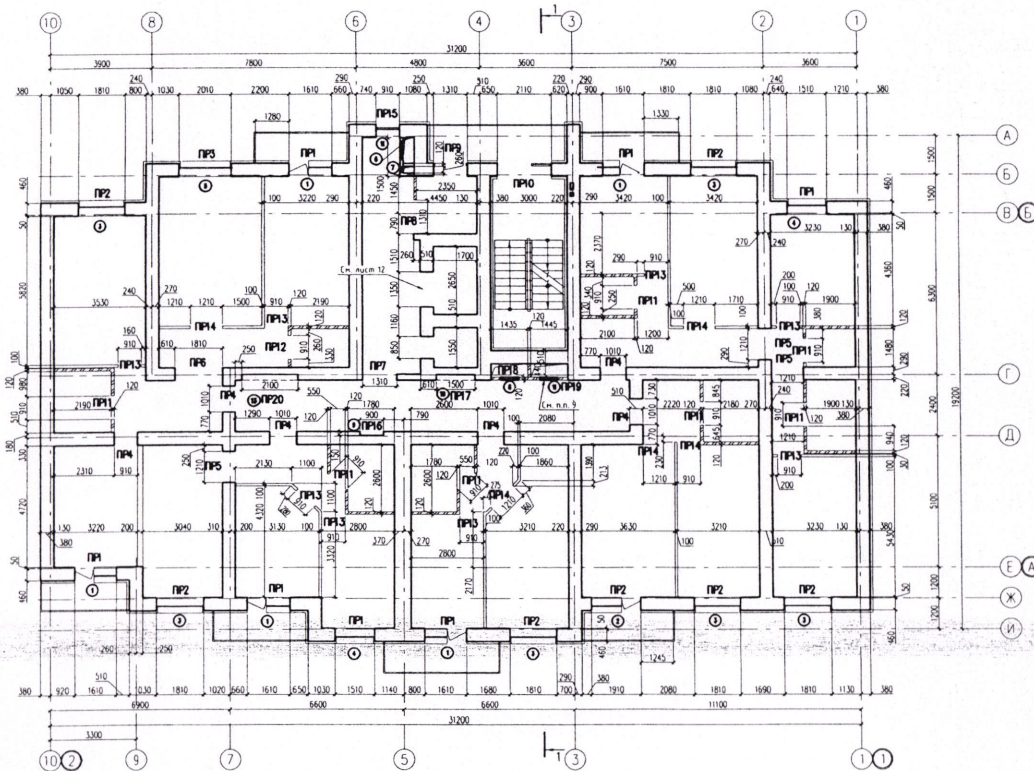


СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ
КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК

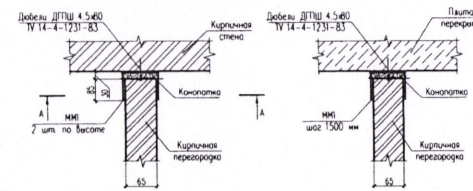


РАЗРЕЗ А-А

ВЕДОМОСТЬ ПРОЕМОВ

Марка, позиция	Размеры ВхШ, мм	Отм. пола, мм	Марка, позиция	Размеры ВхШ, мм	Отм. пола, мм
1	1640x2400	+6,000**	8	715x615	+6,300*****
2	1910x2400	+6,000**	9	870x900	+6,900**
3	1810x1500	+6,900**	10	1500x1300	+6,570**
4	1510x1500	+6,900**	11	715x615	+8,000*****
5	2010x1500	+6,900**	12	910x1500	+6,900**
6	200x600	+8,000*****			
7	700x600	+7,500*****			

СХЕМА ПРОЕМА МАРКИ "13" (ниша для коллекторов отопления)

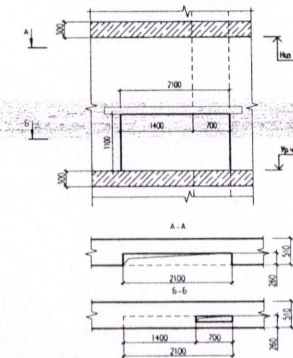

Ведомость перечисков

Марка, поз.	Зона сечения	Марка, поз.	Зона сечения
ПР1	7 шт.	ПР9	1 шт.
ПР2	7 шт.	ПР10	1 шт.
ПР3	1 шт.	ПР11	7 шт.
ПР4	6 шт.	ПР12	1 шт.
ПР5	3 шт.	ПР13	8 шт.
ПР6	1 шт.	ПР14	5 шт.
ПР7	1 шт.	ПР15	1 шт.
ПР8	1 шт.	ПР16	1 шт.
ПР9	1 шт.	ПР17	1 шт.
ПР10	1 шт.	ПР18	1 шт.
ПР11	1 шт.	ПР19	1 шт.
ПР12	1 шт.	ПР20	1 шт.

Спецификация на лист

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
		Сборные элементы			
		Железобетонная перемычка			
1	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 3ПБ 21-37-п	98	285	
2	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 3ПБ 16-37-п	98	338	
3	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 5ПБ 27-37-п	28	375	
4	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 3ПБ 13-37-п	175	85	
5	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 3ПБ 16-37-п	84	103	
6	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 2ПБ 16-2-п	49	65	
7	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 3ПБ 25-8-п	28	163	
8	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 2ПБ 13-1-п	77	25	
9	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 2ПБ 10-1-п	7	20	
12	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 3ПБ 18-37-п	7	120	
13	Серия 1.038.1-1	Перемычка брусковая 3ПБ 25-37-п	1	160	
		Стальные элементы			
10	Уголок 245 ГОСТ 8509-83	Уголок 245 ГОСТ 8509-83 L=1200	70	12,95	
11	Уголок 245 ГОСТ 8509-83	Уголок 245 ГОСТ 8509-83 L=1500	35	16,19	

СХЕМА ПРОЕМА МАРКИ "1"




СХЕМА ПРОЕМА МАРКИ "2"







СХЕМА ПРОЕМА МАРКИ "10" (ниша для пожарных шкафов)



РАЗВЕРКА ЧАСТИ СТЕНЫ
С ЭЛЕКТРОУЩЕТОМ (проем 9)



РАЗРЕЗ А-А



РАЗРЕЗ Б-Б



этаж 3 +8,900	этаж 3 +8,900	этаж 3 +8,900	этаж 3 +8,900	этаж 3 +8,900	этаж 3 +8,900
этаж 5 +12,900	этаж 5 +12,900	этаж 5 +12,900	этаж 5 +12,900	этаж 5 +12,900	этаж 5 +12,900
этаж 7 +16,900	этаж 7 +16,900	этаж 7 +16,900	этаж 7 +16,900	этаж 7 +16,900	этаж 7 +16,900
этаж 9 +20,900	этаж 9 +20,900	этаж 9 +20,900	этаж 9 +20,900	этаж 9 +20,900	этаж 9 +20,900
этаж 11 +24,900	этаж 11 +24,900	этаж 11 +24,900	этаж 11 +24,900	этаж 11 +24,900	этаж 11 +24,900
этаж 13 +28,900	этаж 13 +28,900	этаж 13 +28,900	этаж 13 +28,900	этаж 13 +28,900	этаж 13 +28,900
этаж 15 +32,900	этаж 15 +32,900	этаж 15 +32,900	этаж 15 +32,900	этаж 15 +32,900	этаж 15 +32,900
этаж 17 +36,900	этаж 17 +36,900	этаж 17 +36,900	этаж 17 +36,900	этаж 17 +36,900	этаж 17 +36,900
этаж 19 +40,900	этаж 19 +40,900	этаж 19 +40,900	этаж 19 +40,900	этаж 19 +40,900	этаж 19 +40,900

- Общие сведения см. на листе 01.
- Стекло при этом +11,700 выставляется из вертикального кирпича 6П-р по 750x200x125 ГОСТ 330-2012 на кирпичном растворе марки М400. Армирование проема в виде стальной решетки сетки 4ПБ-1 50x50 3-р сетки, ст. пр. 6-р.
- Стекло при этом +11,700 выставляется из вертикального кирпича 6П-р по 750x200x125 ГОСТ 330-2012 на кирпичном растворе марки М400. Армирование проема в виде стальной решетки сетки 4ПБ-1 50x50 3-р сетки, ст. пр. 6-р.
- Стекло при этом +11,700 выставляется из вертикального кирпича 6П-р по 750x200x125 ГОСТ 330-2012 на кирпичном растворе марки М400. Армирование проема в виде стальной решетки сетки 4ПБ-1 50x50 3-р сетки, ст. пр. 6-р.
- Кирпич при этом выставляется по ст. 2.1.10-1.
- Утепление кирпичной кладки по ст. 2.1.10-1.
- Перемычка над проемом 1ПБ выставляется из кирпича по ст. 14.6 перемычки шириной по 100 мм.
- Верхние перемычки выставляются из кирпича по ст. 14.6 перемычки шириной по 100 мм.
- Армирование выставляется из кирпича по ст. 14.6 перемычки шириной по 100 мм.
- Верхние перемычки выставляются из кирпича по ст. 14.6 перемычки шириной по 100 мм.

012-17-АС			
Жилой район «Волгарь» в Курбановском районе г.о. Самары			
17-этажный 4-микрорайон. Многоквартирный жилой дом №16			
И.п.	Кол.	Лист	Всего
И.п.	Кол.	Лист	Всего
И.п.	Кол.	Лист	Всего
И.п.	Кол.	Лист	Всего